



次亜塩素酸水 **ウイルスセブン**

毎日の拭き取り除菌、空間噴霧に
家じゅう、どこでも！

ウイルスセブンは2014年より販売している
信頼と実績のある次亜塩素酸水です。
2022年にパッケージデザイン、
WEBサイトをリニューアルしました。



強力除菌

ウイルス
細菌除去

即効消臭



ハラル認証取得済
認証No:00170081160217

ウイルスセブン

毎日の拭き取り除菌ウイルス対策に



次亜塩素酸水ウイルスセブンは、
除菌・ウイルス除去・消臭性能に優れて
いることが第三者検査機関で実証されて
います。^{※1}

拭き取り除菌用品、ウイルス対策用品、
消臭剤として、一般ユーザー様や医療、
介護、飲食、宿泊、保育など多くの店舗・
施設で高い評価をいただいています。^{※2}
特に消臭効果は、体感的にすぐに実感し
たというお声が多く寄せられています。



導入実績 スターゲイトホテル関西エアポート様 / 大阪府泉佐野市



安全性に配慮しているので安心して使用できる

皮膚・目に対する低刺激性、経口摂取の無毒性のエヴィデンスを取得しています。^{※3}
弱酸性でアルコールは一切配合されていないので、手や目にかかった場合にも配慮されています。



空間噴霧で室内を清潔に



ウイレスセブンを専用の噴霧器で空間噴霧することで、加湿しながら広く空間と物の表面を除菌・消臭することができます。

超音波式なので静音性に優れ、リビングや寝室、ペットとの生活空間など色々な場所に設置できます。ペットの気になるニオイの消臭、花粉やダニによるアレルギー物質の対策にも有効です。^{※4}

生活の気になるニオイを消臭

トイレに漂うイヤな臭い、まくらや布団に付いた体臭^{※5}、雑菌・カビ臭、キッチンのゴミ臭。ウイレスセブンは、身の回りの物についたニオイを元から分解、消臭します。無香料なので使用後の匂い残りもありません。^{※6}



トイレ



まくら・布団



ランドリー



ゴミ箱

※1 菌、ウイルス、臭気物質に対する有効性のエヴィデンスはこちら。全ての菌、ウイルス、臭気には効果があるわけではありません。

※2 導入事例はこちら。

※3 安全性のエヴィデンスはこちら。全ての方に刺激がないわけではありません。

※4 アレル物質に対する有効性のエヴィデンスはこちら。全てのアレル物質に効果があるわけではありません。

※5 人やペットに向けて直接使用しないでください。

※6 使用中、個人差はありますが若干のカルキ匂いがします。

用途

手にふれるところ、ニオイの気になる場所など
色々な生活シーンで使用できます。



玄関



ドアノブ



くつ箱



手すり



マスク

LDK



キッチン
まな板・包丁



テーブル



カーテン



カーペット



おもちゃ



ぬいぐるみ



ペット用トイレ



クッション・ソファ

自動車



車のハンドル



車の座席



ベビーカー

寝室



まくら・布団



ベビーベッド

使用方法

使用する対象、場所にに応じて使い分けてください。



スプレーボトル

保管方法

品質保持のため、
直射日光、高温環境を避け、
冷暗所に保管してください。

拭き取り 手すり、ドアノブ、テーブル、おもちゃ など



対象の表面全体が
湿る程度にスプレーする

キレイな布巾等で拭き取る



目に見える汚れは、
あらかじめ落としておく
より効果的です。

ご注意：速乾性はないので、必要に応じて拭き取ってください。
ドアノブなどの金属製の対象物に使用し、濡れたままにするとサビが発生する場合があります。

吹き付け カーペット、カーテン、布ソファ、マスク など繊維製品



対象から20～30cmほど離し、
一カ所に偏らないよう
表面全体が湿る程度に
スプレーする

使用後はしっかりと
乾燥させる

ご注意：繊維製品で色落ち、シミの心配があるものは、
あらかじめ目立たないところで試してから全体にご使用ください。
繊維製品に浸るほど過度にスプレー噴霧すると、退色するおそれがあります。



超音波式噴霧器

空間噴霧 寝室、リビング、事務所、店舗フロントなどの空間



別売品「ウイレスセブンQBテナー」から
次亜塩素酸水を給水し、水道水で希釈する

運転パネルをタッチ操作して噴霧
※噴霧量3段階調整



別売品
ウイレスセブン
10L QBテナー

希釈率	ウイレスセブン	水道水
4倍 (50ppm)	1	3

噴霧モデル図



※イメージ画像です。実際に色はついていません。

Point

- ・噴霧の霧は、噴霧モデル図のように2種類の形で空間中に広がり作用します。
適用床面積：約8畳
- ・噴霧の霧は熱くならないので、安全に使用できます。

ご注意

- ・本器にウイレスセブンと水以外は使用しないでください。
- ・空間の広さや湿度環境に応じて、噴霧量や使用時間を調整してください。
- ・電子機器等のすぐ近くに設置しないでください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、安全にご使用ください。
- ・製品詳細は商品ラインナップをご覧ください。

次亜塩素酸

ウイレスセブンの主成分 / 製法

次亜塩素酸水 ウイレスセブンの主成分は、「次亜塩素酸HOCℓ」で、この成分が除菌等の効果を発揮します。次亜塩素酸ナトリウムと酸性pH調整剤を希釈混合し、有効塩素濃度200ppm、弱酸性pH6.5 ※1に調整され製造されています。



新型コロナウイルスに関するお知らせ ※2

令和2年6月26日、経済産業省所管の独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)において、一定濃度以上の「次亜塩素酸水」が、新型コロナウイルスを99.99%以上不活化することが発表されました。詳しくは「次亜塩素酸水を使ってモノのウイルス対策をする場合の使用法」経済産業省のウェブサイトをご覧ください。

新型コロナウイルス対策

「次亜塩素酸水」を使ってモノのウイルス対策をする場合の使用法

拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう

※2020年6月26日発表。有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう。拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう。

①汚れをあらかじめ落としておく

目に見えぬ汚れはしっかりと落とすようにしましょう。

②拭く対象物に対して十分な量を使用すること

拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう。

③きれいな布やペーパーで拭き取る

2回程度拭き取った後、きれいな布やペーパーで拭き取るようにしましょう。

安全上の注意

- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。
- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。
- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。

効果的に使うためのポイント

- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。
- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。
- ・拭き掃除の際、目や鼻に直接触れないように注意してください。

※2020年6月26日発表。有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう。拭き掃除には、有効塩素濃度80ppm以上のものを使いましょう。

厚生労働省 経済産業省 消費者庁

身近な次亜塩素酸

ウイレスセブンの材料である次亜塩素酸ナトリウム ※3は、水の衛生状態を維持する目的で、水道水やプール水、温泉水などにおよそ0.1~1.0ppmとごく微量に含むよう法令で定められています。 ※4

Point

次亜塩素酸は、毎日の生活に使うキレイな水を守っています。



次亜塩素酸水ウイレスセブンと 次亜塩素酸ナトリウムの違い

名前は似ていますが、性質や役割に違いがあります。

○次亜塩素酸ナトリウム

濃度が高いと、漂白・洗浄効果があり、一般的に漂白剤として使われますが、アルカリ性や腐食性、刺激性が高いので取扱いに注意が必要です。除菌効果もありますが、除菌スピードが比較的遅いのが除菌剤として使用する際にネックになります。

○ウイレスセブン



次亜塩素酸ナトリウムを原料として濃度・pH調整することで、除菌スピードを向上させ、安全に取扱いやすくした理想的な除菌剤です。

○除菌効果の検証

両者の真菌に対する除菌効果を第三者分析機関で検証した結果、除菌スピードに大きな違いがあることが分かりました。



**ウイレスセブンはより安全に！
よりスピーディーに！**

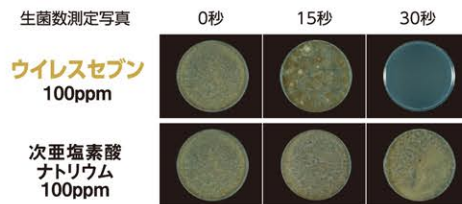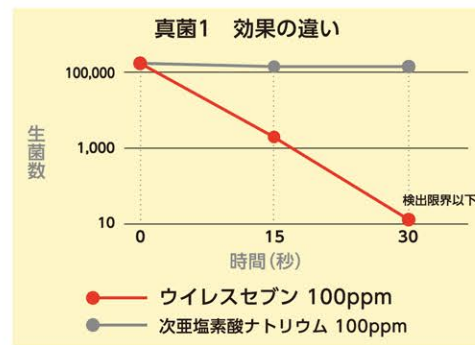

試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
 検体 : ウイレスセブン100ppm, 次亜塩素酸ナトリウム100ppm
 試験方法 : 検体に試験菌液を接種後、所定時間後に試験液中の生菌数を測定した。
 報告書番号: 第16061202001-0101号
 試験対象 : クロコウジカビ

次亜塩素酸水ウイレスセブンと 消毒用アルコールの違い



一般的に消毒用として使われる高濃度アルコール※5と比べると、ウイレスセブンの方がより除菌範囲が広いことが分かっています。

○除菌効果の検証

両者の芽胞細菌に対する除菌効果を第三者分析機関で検証した結果、除菌効果に大きな違いがあることが分かりました。芽胞細菌は100℃で煮沸しても死滅しない非常に強い細菌の種類です。



**ウイレスセブンはアルコールが
効きにくい細菌にも有効です。**

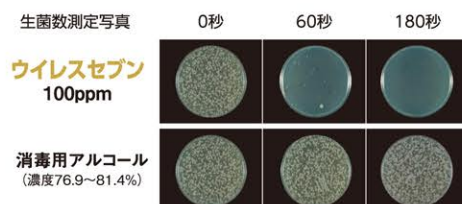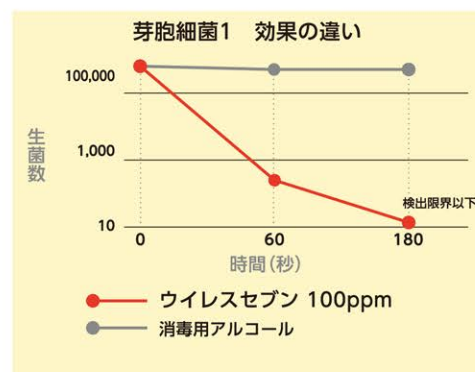

試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
 検体 : ウイレスセブン100ppm, 日本薬局方消毒用エタノール
 試験方法 : 検体に試験菌液を接種後、所定時間後に試験液中の生菌数を測定した。
 報告書番号: 第16061202005-0101号
 試験対象 : 枯草菌

※1 製造時の有効塩素濃度、pHの値。
 ※2 ウイレスセブンという特定の商品について述べている訳ではありません。
 ※3 特定の製品材料ではなく、一般的な次亜塩素酸ナトリウムについて。
 ※4 水道法および遊泳用プールの衛生基準に定める値。
 ※5 試験に用いた、日本薬局方 消毒用エタノール76.9~81.4vol%

製品ラインナップ・仕様

ご家庭使用、業務使用の用途に合わせてご選択ください。



ワイレスセブン 500mLスプレー

成分	次亜塩素酸水
液性	弱酸性 pH 6.5(製造時)
濃度	200 ppm(製造時)
容量	500mL
希望小売価格	1,500円(税別)
使用方法	水色のストッパーをスライドして外し、トリガースプレーを引いてご使用下さい。



ワイレスセブン 500mL詰替ボトル

成分	次亜塩素酸水
液性	弱酸性 pH 6.5(製造時)
濃度	200 ppm(製造時)
容量	500mL
希望小売価格	1,100円(税別)
使用方法	スプレー製品に詰め替えてご使用下さい。



ワイレスセブン 100mLスプレー

成分	次亜塩素酸水
液性	弱酸性 pH 6.5(製造時)
濃度	200 ppm(製造時)
容量	100mL
希望小売価格	790円(税別)
使用方法	キャップを外し、フィンガースプレーを上から押してご使用ください。



カバンに入れて持ち運びに



ワイレスセブン 10L QBテナー

成分	次亜塩素酸水
液性	弱酸性 pH 6.5(製造時)
濃度	200 ppm(製造時)
容量	10L
希望小売価格	6,300円(税別)
付属品	給水コック
使用方法	注出口を開け、内袋キャップを外し代わりに給水コックを取付けてご使用ください。



ワイレスセブン 20L QBテナー

成分	次亜塩素酸水
液性	弱酸性 pH 6.5(製造時)
濃度	200 ppm(製造時)
容量	20L
希望小売価格	12,000円(税別)
付属品	給水コック
使用方法	注出口を開け、内袋キャップを外し代わりに給水コックを取付けてご使用ください。



ワイレスセブン専用 超音波式噴霧器

品番	KGf88807
タンク容量	4L
給水方法	上部給水式
サイズ(mm)/重量(kg)	W195×D195×H270/約1.5kg(本体のみ)
消費電力	24W
電源	DC24V 専用ACアダプター(コード約1.5m)
適用床面積	約8畳
噴霧量(1時間当り)	L約100mL / M約200mL / H約300mL
連続使用時間	約13時間(H運転時)～約40時間(L運転時)
機能	●タッチパネル式3段階噴霧量調整 ●タッチパネル式オフタイマー(2h,4h,6h,8h) ●安全センサー(給水タンクを外したり、本体の傾きを検知すると自動で運転を停止します) ●空焚き防止機能(噴霧液が無くなると自動停止します) ●LEDライト機能(運転中LEDライトが光ります。)*スリープモードではライトは消灯します。

付属品	ACアダプター、計量用500mL容器、掃除用ブラシ
希望小売価格	15,800円(税別)
保証期間	お買い上げ日より1年間
使用方法	別売品「ワイレスセブンQBテナー」から次亜塩素酸水を注ぎ、所定濃度になるよう水道水で希釈してご使用ください。詳細は【重要】ご使用上の注意ならびに取扱説明書をご覧ください。



左パネル:噴霧量
右パネル:タイマー

取扱説明書

【重要】ご使用上の注意

エヴィデンス

ウイレスセブンの有効性・安全性は、
厚生労働省登録検査機関をはじめとした第三者検査機関で実証されています。



ウイルス除去
試験報告書



除菌
試験報告書



安全性
試験報告書



消臭
試験報告書



アレル物質除去
試験報告書


ウイルス除去

多くの種類があるウイルスですが、大きく分けるとエンベロープタイプと非エンベロープタイプの2種類に分けられます。この2種類のタイプに対して試験し、検出限界値以下のウイルス除去性能を確認しました。



**エンベロープタイプ、
非エンベロープタイプのどちらも
99.99%以上除去**

試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
検体 : ウイレスセブン100ppm
試験方法 : 検体にウイルス浮遊液を添加、混合し作用液とした。
所定時間後に作用液のウイルス感染価を測定した。
報告書番号: 第14028569002-01号
試験対象 エンベロープウイルス: インフルエンザウイルス
非エンベロープウイルス: ネコカリシウイルス(ノロウイルス)
*ネコカリシウイルスは、細胞培養が不可能なノロウイルスの
代替ウイルスとして広く使用されている。

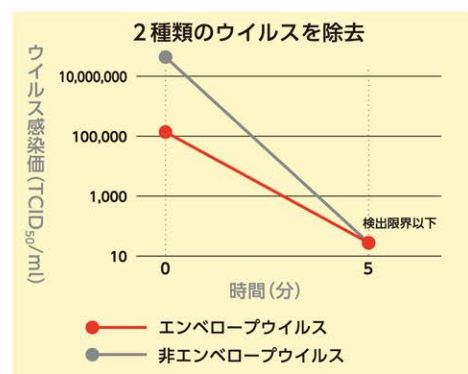


除 菌

5種類の菌(一般細菌・芽胞細菌・真菌)に対して試験し、全ての除菌試験で検出限界値以下の除菌性能を確認しました。

*その他、2種類の菌(芽胞細菌1・真菌1)に対しての除菌性能をこちらで紹介しています。

○一般細菌

一般細菌1生菌数
測定写真




試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
検体 : ウイレセプン50ppm, 100ppm
試験方法 : 検体に試験菌液を接種後、所定時間後に試験液中の生菌数を測定した。
試験対象および報告書番号:

名 称	試験対象	報告書番号
一般細菌1	黄色ブドウ球菌	第16061202005-0101号
一般細菌2	大腸菌O157:H7	第14028569001-01号




○芽胞細菌・真菌

芽胞細菌2生菌数
測定写真



真菌2生菌数
測定写真



試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
検体 : ウイレセプン50ppm, 100ppm
試験方法 : 検体に試験菌液を接種後、所定時間後に試験液中の生菌数を測定した。
試験対象および報告書番号:

名 称	試験対象	報告書番号
芽胞細菌2	サーモアナエロパクレリウム	第17148084001-0101号
真 菌 2	白腐菌	第17148084001-0301号
真 菌 3	クロカワカビ	第14028569001-01号



Point

7種類の菌類すべてで99.98%
以上除菌

安全性

濃度200ppmで刺激性、毒性の試験を実施し、無刺激性、無毒性が実証されています。

○急性経口毒性試験 無毒性

報告書番号: 第14020366001-01号

○皮膚一次刺激性試験 無刺激性

報告書番号: 第14020366001-02号

○眼刺激性試験 無刺激性

報告書番号: 第14020366001-03号

試験機関 : 一般財団法人 日本食品分析センター
検体 : ウイレセプン200ppm

Point

手についた場合や、誤って目や口
に入った場合の安全性が担保さ
れています

消 臭

一般的に“4大悪臭”と呼ばれる臭気物質4種類で低減効果を確認しました。

○アンモニア

報告書番号: No.02-01088-1

トイレのニオイ、体臭

○トリメチルアミン

報告書番号: No.02-01088-2

腐った魚のニオイ、体臭

○硫化水素

報告書番号: No.02-01088-3

腐った卵のニオイ、口臭

○メチルメルカプタン 腐った玉ねぎのニオイ、口臭

報告書番号: No.02-01088-4

試験機関: 地方独立行政法人 大阪産業技術研究所

検体: ウイレセブン100ppm

試験方法: サンプルバッグ内に、試験対象の臭気物質ガスを注入後、密閉した。
バッグ内でスプレーバイアルから検体を噴霧し、1時間後バッグ内のガス濃度をガス検知管で測定した。

Point

人が不快に感じるニオイの90%以上が、この4種類のニオイ成分の組み合わせで出来ていると言われています

アレル物質除去

季節性のスギ花粉アレルゲンと、通年性のダニアレルゲンに対して試験し、どちらも検出限界以下の除去性能を確認しました。

アレルゲン: アレルギー症状を引き起こす原因物質で花粉やダニのフンなどに含まれるたんぱく質

試験機関: ITEA株式会社 東京環境アレルギー研究所

検体: ウイレセブン100ppm

試験方法: 検体とアレルゲン溶液を混合し、室温で所定時間反応させた。
反応後、混合液を回収しアレルゲン濃度をELISA法で測定した。


報告書番号: No.T2012010

試験対象: Cry j 1 スギ花粉アレルゲン、Der f 1 ダニ排泄物由来アレルゲン
対照: 精製水

Point

2種類のアレルゲンを99.2%以上除去

2種類のアレル物質を除去

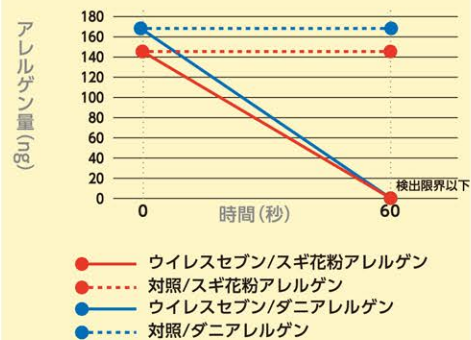

導入事例のご紹介

ウイレスセブンは2014年より販売しており、
宿泊、医療、介護、オフィス、飲食、保育など
日本全国1,000を超える多くの店舗・施設で高い評価を頂き、
衛生管理にご利用頂いております。

CASE 1

スターゲイトホテル 関西エアポート 様

大阪府泉佐野市



CASE 2

るり溪温泉 様

京都府南丹市



CASE 3

住友生命保険 相互会社 岸和田支社 様

大阪府岸和田市



CASE 5

社会福祉法人 幸福荘 様

大阪府岸和田市



CASE 4

住友生命保険 相互会社 岸和田支社 泉大津支部 様

大阪府和泉市



CASE 6



岡山済生会
ライフケアセンター 様

岡山県岡山市



CASE
7

喫茶店 紫光 様

大阪市



CASE
8

げんき保育園
わくわくげんきッズ 様

大阪・兵庫9園



げんき保育園 JR久宝寺園




げんき保育園 JR久宝寺園

CASE
9

ヘアサロン
RISUSU 様

大阪府泉大津市

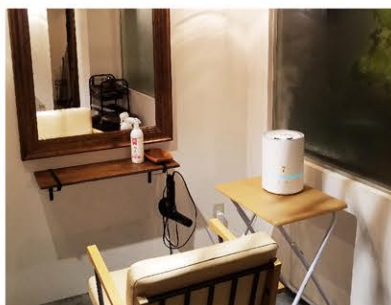

CASE
10

メディカル
ストレッチジム &
ゴルフレッスン
ライゼスポーツ 様

大阪府和泉市



ストレッチ&トレーニングルーム



更衣室

CASE
11

総本山 善通寺 様

香川県善通寺市



御影堂



宿坊 お食事処

よくあるご質問

Q 新型コロナウイルスに効果がありますか？

▶別ページ「新型コロナウイルスに関するお知らせ」をご参照ください。

Q 手についても大丈夫ですか？

▶手についても問題ありません。

第三者機関による皮膚一次刺激性試験を実施し、刺激性の無いことを確認しております。通常手袋なしでご使用いただけますが、もし使用時に何か異常を感じた場合は手袋を着用の上ご使用ください。

Q 誤って目や口に入った場合はどうすればいいですか？

▶安全性は試験で確認しておりますが、念のため水で充分洗い流してください。異常を感じた場合や気になる場合は、本品を持って医師にご相談ください。

Q 残留性がありますか？

▶残留性はほぼありません。ウイルスや菌に作用した後、次亜塩素酸が水に変化し、目視では分からない程度のごく微量の塩が残ります。

Q マスクに使用できますか？

▶ご使用できます。

刺激性、毒性試験を実施し安全性を実証しておりますのでご安心ください。使用後すぐは、速乾性がなく若干のカルキ匂いがしますので、湿りや匂いが気になる場合は乾燥後に着用ください。

Q 使用する際に注意が必要なものはありますか？

▶金属箇所と繊維製品に使用の際は、次の通りご注意ください。

金属箇所：使用後濡れたままにするとサビが発生する場合がありますので、必要に応じて拭き取ってください。

繊維製品：浸るほど過度にスプレー噴霧すると、退色するおそれがあります。色落ち、シミの心配があるものは、あらかじめ目立たないところで試してから全体にご使用ください。

Q 使用できないものはありますか？

▶革製品、和製品などの水でシミになるもの、水の使えないものは使用をお控えください。

Q 塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）と同じものですか？

▶異なります。

本品は、次亜塩素酸ナトリウムと酸性pH調整剤を希釈混合して製造される「次亜塩素酸水」であり、主成分は次亜塩素酸、液性は弱酸性です。一方、塩素系漂白剤（次亜塩素酸ナトリウム）は次亜塩素酸イオンが主成分で、液性はアルカリ性です。

主成分と液性が異なることで、安全性と除菌スピードが異なります。

Q 濃度、pHはいくらですか？

▶ウイレスセブンは、製造時、有効塩素濃度200ppm、pH6.5に調整されています。

Q 保管はどのようにしますか？

▶品質保持のため、直射日光、高温環境を避け、冷暗所に保管してください。

ハラル認証



インドネシアハラル認証マーク
認証No:00170081160217



インドネシア現地でのハラル監査

ハラル認証取得

ワイレスセブンは、2017年2月9日、インドネシアハラル認証を取得しました。
インドネシアは、イスラム圏の中でもイスラム教徒の人口が比較的多い国です。
このため、アジア、アメリカ、EU、ブラジル、オーストラリアなど
数多くあるハラル認証の中でも、インドネシアハラル認証は
イスラム教徒の認知度が高いことで知られています。

ハラルとは

イスラム教徒は宗教上の戒律でアルコールや豚由来物などを禁止されていますが、
この禁止されているものを「ハラム」、逆に許されたものを「ハラル」といいます。

認証の必要性

ハラル、ハラムの区別は原材料だけでは簡単に判断できますが、
食品、化粧品、日用品などの加工製品には多くの成分が含まれているため、
ハラルかハラムかどうかの見分けが付きません。
そこでハラル認証機関がハラルかどうかの検査をしてハラル性を保証するのが
「ハラル認証」という制度です。

認証マークの意味

ハラル認証マークのある製品は、禁止されている成分が一切含まれていないことを
保証するだけでなく、その製品が製造環境・品質・保管・輸送を含む製造プロセスで、
一貫して基準をクリアしているという意味があります。
そのため、このマークがあればイスラム教徒が成分を調べなくても
「安心・安全な製品」と容易に判断することができます。

認証取得の経緯

一般的にハラル認証は食品で取得しているケースが多いので、
「どうして除菌用品で取得したの？」と質問を頂くことがあります。
消毒、除菌の手段としてアルコール系製品が一般的に流通していますが、
イスラム教徒は宗教上、これを利用し難い問題があります。
宗教に関わらず安心してどなたでも利用でき、
除菌の手段をユーザー様に選択できるようにしたい、
この当社の考えから認証取得に至りました。

ご質問・お問い合わせ

商品についてのお問い合わせの際には、
「個人情報の取り扱いについて」をお読みいただき、
あらかじめ同意の上、お問い合わせください。

お名前 必須

姓

名

お名前(フリガナ) 必須

セイ

メイ

郵便番号 必須

0000000

郵便番号検索

※ハイフン(ー)抜きで入力してください

ご住所 必須

都道府県

市区町村

番地・ビル名

電話番号 必須

09000000000

※ハイフン(ー)抜きで入力してください

メールアドレス 必須

example@email.ne.jp

お問い合わせ内容 必須

内容確認

上記の内容でよろしければ「内容確認」ボタンをクリックしてください。入力内容確認画面に進みます。

製造元 一般社団法人 環境技術普及機構
〒596-0827 大阪府岸和田市上松町2-2-28
TEL:072-427-8008(平日9:00~16:00)